



9.1 Podstawowa wersja Logo z innymi znakami graficznymi



Znaki graficzne innych podmiotów można zestawiać z Logo stosując odpowiednią odległość opartą o moduł „A” będący szerokością Sygnetu i separator w postaci pionowej lub poziomej kreski o szerokości (układ poziomy) lub wysokości (układ pionowy) $0,05 A$.

Układ poziomy:

Odstępy między obwiedniami obydwu znaków a separatorem powinny równać się $1 A$. Wysokość znaku towarzyszącego nie powinna być większa niż wysokość Logo UG.

Układ pionowy:

Odstępy między obwiedniami obydwu znaków a separatorem powinny równać się $0,5 A$. Szerokość znaku towarzyszącego nie powinna być większa niż szerokość Logo UG.

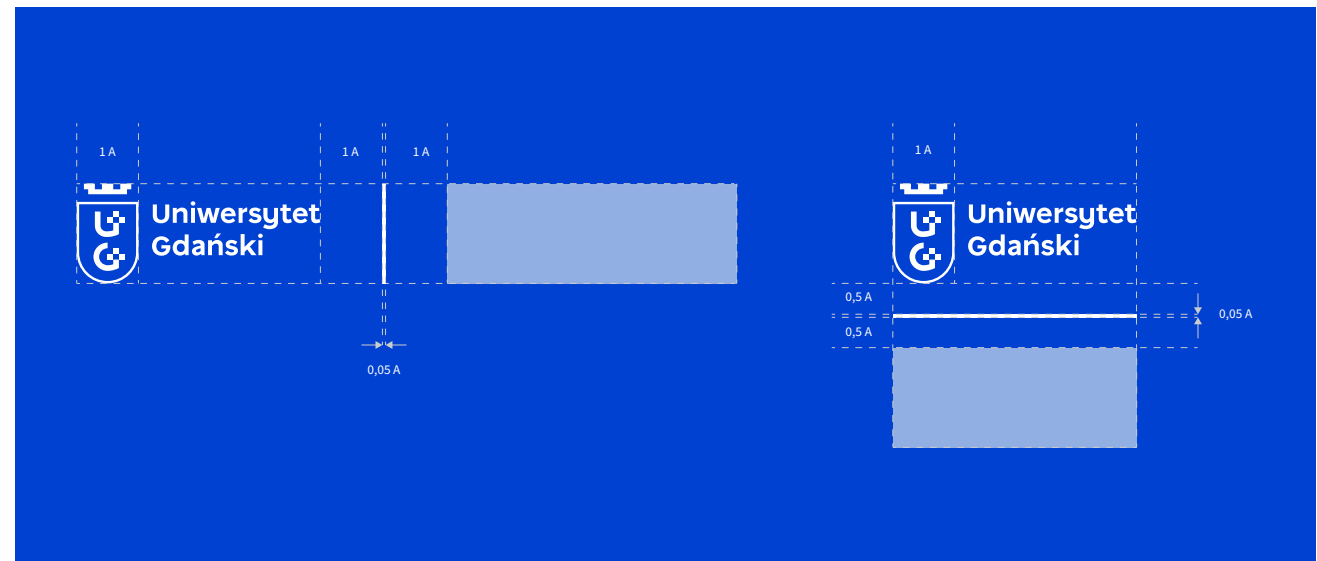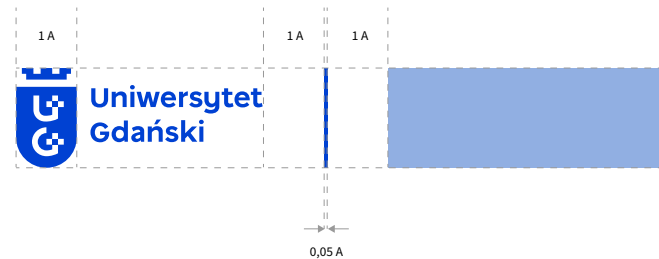

WAŻNE!

LOGO UG POWINNO ZAWSZE WYSTĘPOWAĆ JAKO PIERWSZE W KOLEJNOŚCI W KIERUNKU CZYTANIA ZNAKU.